Achtung: Eingangsstufe (T 100 / T 101 und IC 100) und Trafosekundärwicklung 17 / 18 DCN 073 ist schutzisoliert und erdfrei.
Die Schutzisolierung muß auch nach Instandsetzungsarbeiten erhalten bleiben.
Die Eingangsstufe wird bei schutzgeerdeter Orgel über die NF-Abschirmung an der Orgel geerdet.
Hierdurch Vermeidung von Erdschleifen.

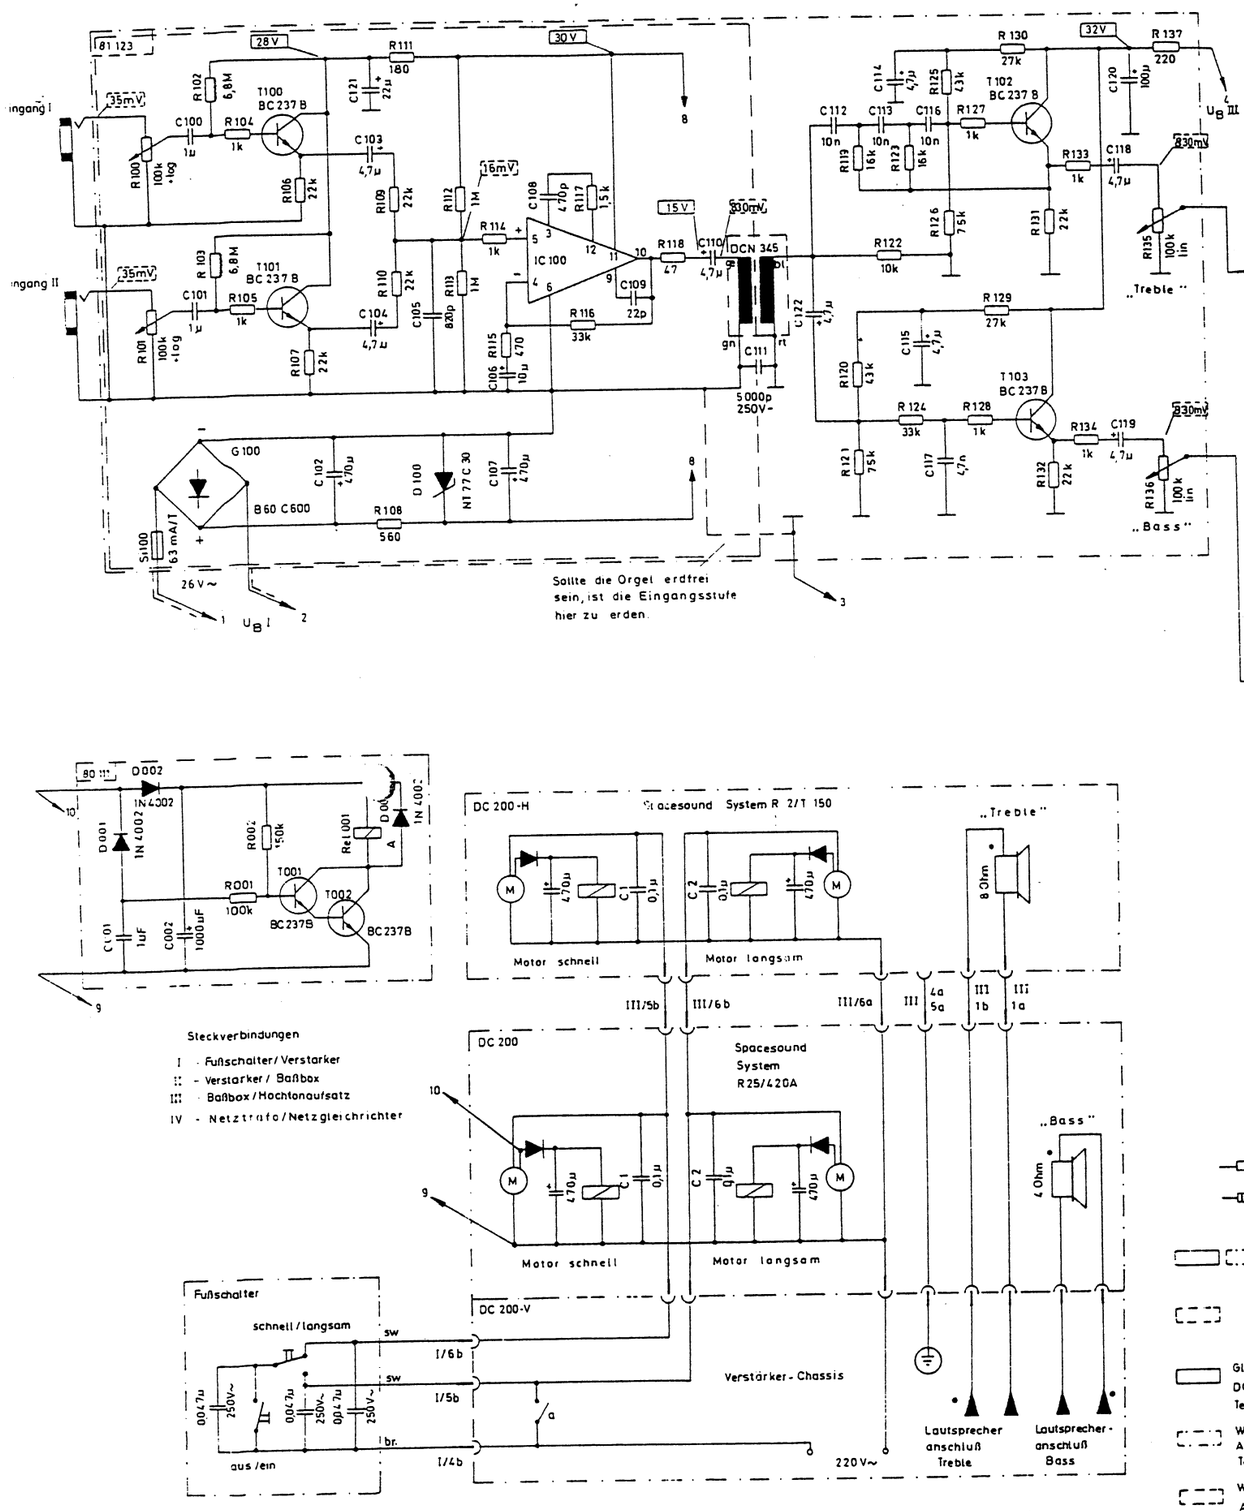

DC 200

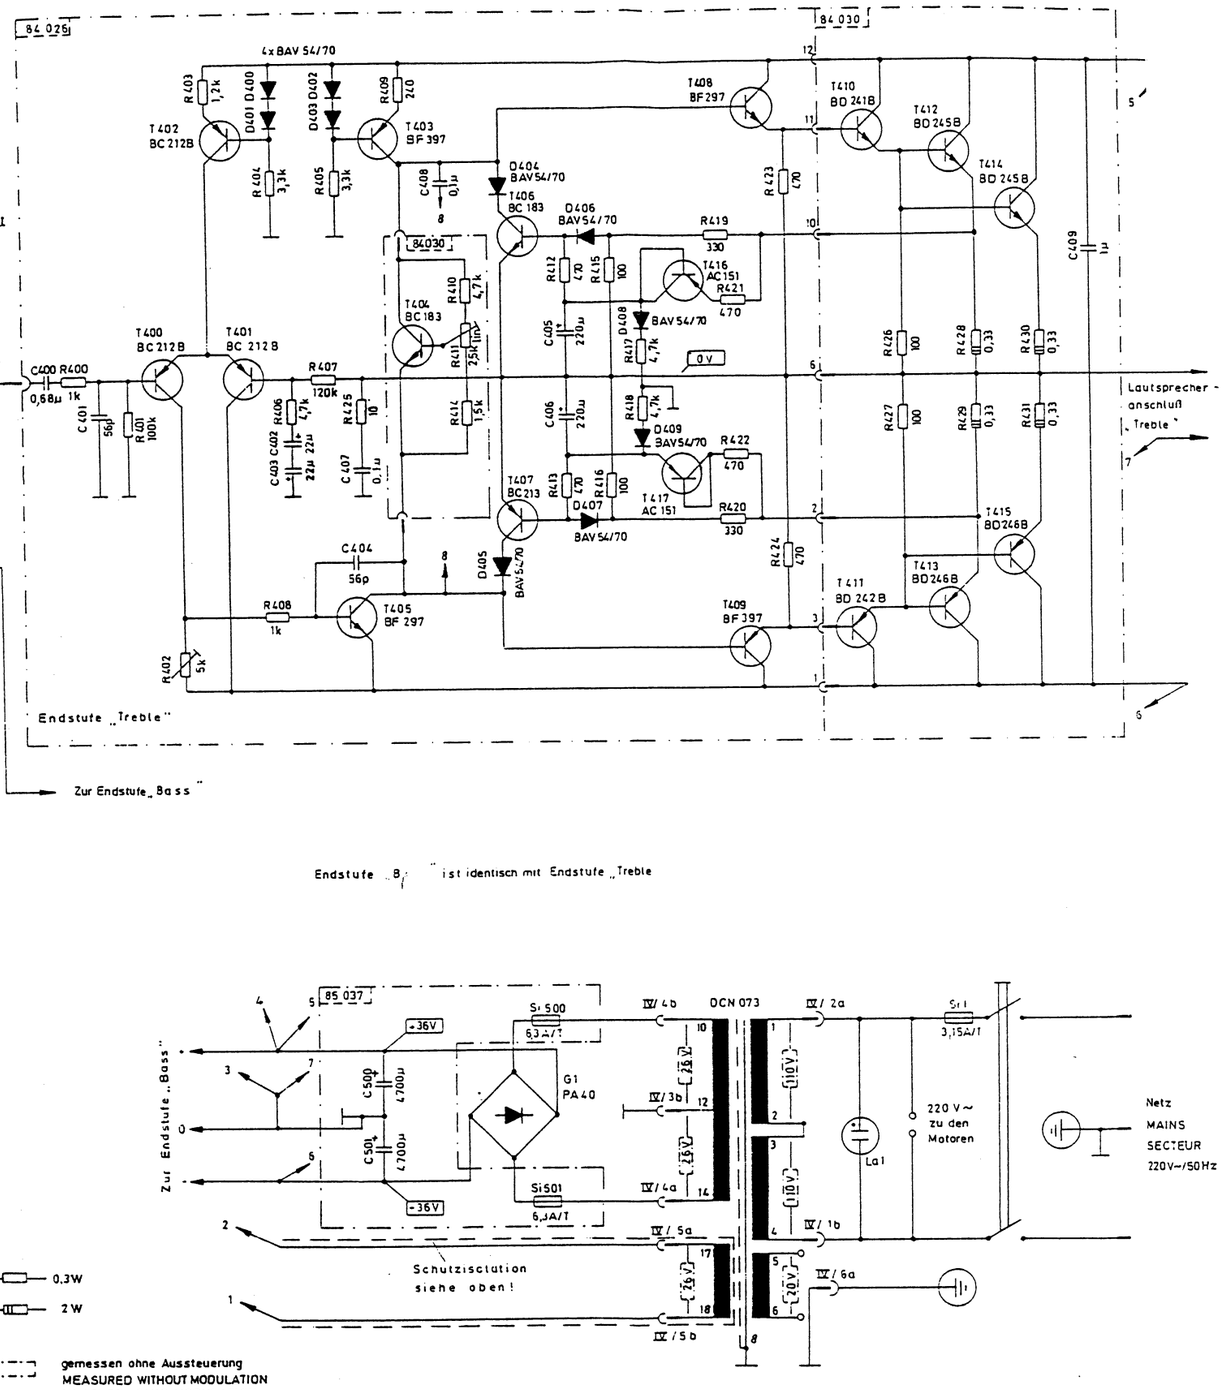

Endstufe „Bass" ist identisch mit Endstufe „Treble"

0,3W
2W

gemessen ohne Aussteuerung
MEASURED WITHOUT MODULATION
MEASURE SANS MODULATION

gemessen bei Vollaussteuerung / Tonregler Mitte
MEASURED WITH FULL MODULATION
MEASURE AVEC MODULATION

Gleichspannung gemessen mit Instrument 100 k Ohm / V
DC Voltage measured with Voltmeter 100 k Ohm / V
Tension continu mesure avec Voltmetre 100 k Ohm / V

Wechselspannung 50/60Hz gemessen mit Instrument 2 000 Ohm/V
AC-Voltage 50/60Hz measured with Voltmeter 2 000 Ohm/V
Tension alternatif 50/60Hz mesure avec Voltmetre 2 000 Ohm/V

Wechselspannung 1000Hz gemessen mit Röhrenvoltmeter
AC Voltage 1000 Hz measured with VTVM
Tension alternatif 1000 Hz mesure avec

Dynacord
Straubing
Siemensstr.
17. 12. 74